

プール水の塩素管理を容易に!!

塩素安定剤A-30

特長

1



温水プールなど室内の嫌な塩素臭を軽減し、塩素ガスによる建物の腐食などを抑制します。

特長

2

塩素剤（次亜塩素酸ナトリウムやサラン粉）の使用量を削減します。

（薬剤費の削減と作業の軽減につながります。）



塩素剤使用量





削減

特長

3

紫外線等による水中の遊離残留塩素の分解を抑えることで長時間にわたり0.4mg/L以上の塩素管理を容易にします。

（残留塩素濃度を保ち、安心して遊泳できます。）

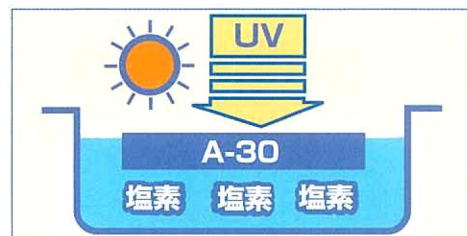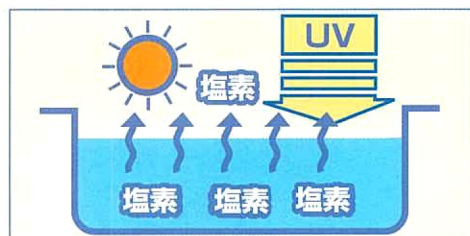

使用例

《屋外25m×6コース(300㎡)プールの場合》

●初期投入

プール開きの前の水張り時に3袋（9kg）プールに均一に投入して下さい。

●追加投入

毎週金曜日の夕方に1袋（3kg）プールに均一に投入して下さい。※詳しくは裏面の使用方法をご参照下さい。



四国化成



塩素安定剤A-30

使用方法

塩素安定剤A-30を、プールに均一に散布もしくはバランシングタンクから投入して下さい。標準投入量は水100m³当たり3kgです。新しい水に全換水した時に投入するのが最適です。追加投入は、新水を追加した分だけ行って下さい。

初期投入量

プール水量100m³当たり3kgを投入して下さい。
(下記を参照して下さい。)

●塩素安定剤A-30標準使用量

【初期投入量】	
プール水量	塩素安定剤A-30
300m ³	9.0kg
400m ³	12.0kg
500m ³	15.0kg
1,000m ³	30.0kg

※標準投入量は水100m³当たり3kgです。

追加投入


7日～10日間毎に、補給水量100m³当たり3kgを投入して下さい。(下記を参照して下さい。)

※ネオクロールなど有機系(イソシアヌル酸系)の塩素剤をご使用の場合は、追加投入は必要ありません。全換水時に、初期投入を行うだけで結構です。

●塩素安定剤A-30標準使用量

【追加投入】	
補給水量	塩素安定剤A-30
10m ³	0.3kg
50m ³	1.5kg
100m ³	3.0kg
200m ³	6.0kg

●残留塩素濃度持続性試験の結果

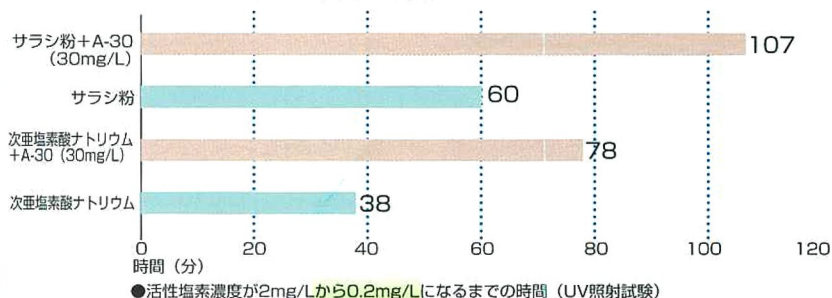

●活性塩素濃度が2mg/Lから0.2mg/Lになるまでの時間 (UV照射試験)

約2倍の持続!!

●塩素ガス発生試験の結果 (UV照射2時間)

サンプル	試験前	試験後
100mg/L塩素溶液	0mg/L	0.06mg/L
100mg/L塩素溶液+ 塩素安定剤A-30 (50mg/L) 溶液	0mg/L	0.02mg/L

塩素ガスの抑制!!

包装

段ボールカートン詰
NET12kg
(3kgポリエチレン袋×4袋入り)



取扱い上の注意

- 酸、アルカリ、油脂類、その他化学物質及び可燃物と直接接触させないで下さい。
- 皮膚や衣類に付着した場合は、払い落とすか水洗いをして下さい。
- できるだけ乾燥した所に保管して下さい。

四国化成工業株式会社

幕張支社 〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1丁目3番地B16 ☎(043) 296-1665
 大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22番地6号 ☎(06) 6380-4112
 福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-5-5 ☎(092) 431-4111
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社2-124 ☎(052) 705-0116
 徳島工場 〒771-0288 徳島県板野郡北島町江尻1番地 ☎(088) 698-4111
 (北島事業所)

最新の情報はホームページでご覧になれます。 <http://www.shikoku.co.jp/>